

Ayuntamiento de Burjassot
Plaza Emilio Castellar 1
46100 Burjassot


ASUNTO: Urbanización UE-1

Paterna, a 25 de marzo de 2022


En contestación a su solicitud de fecha 28-01-2022, referente al informe de conformidad de las propuestas de urbanización del sector UE-1, indicamos:

Respecto al proyecto propuesto por Arquigremio SLU:

1. Debido al diámetro de las canalizaciones propuestas en el proyecto de urbanización, se propone la sustitución de la tubería de PE Ø110 existente en C/ Enginyer Julio Cervera, por una nueva tubería de PE Ø160, a incluir en el proyecto de urbanización:

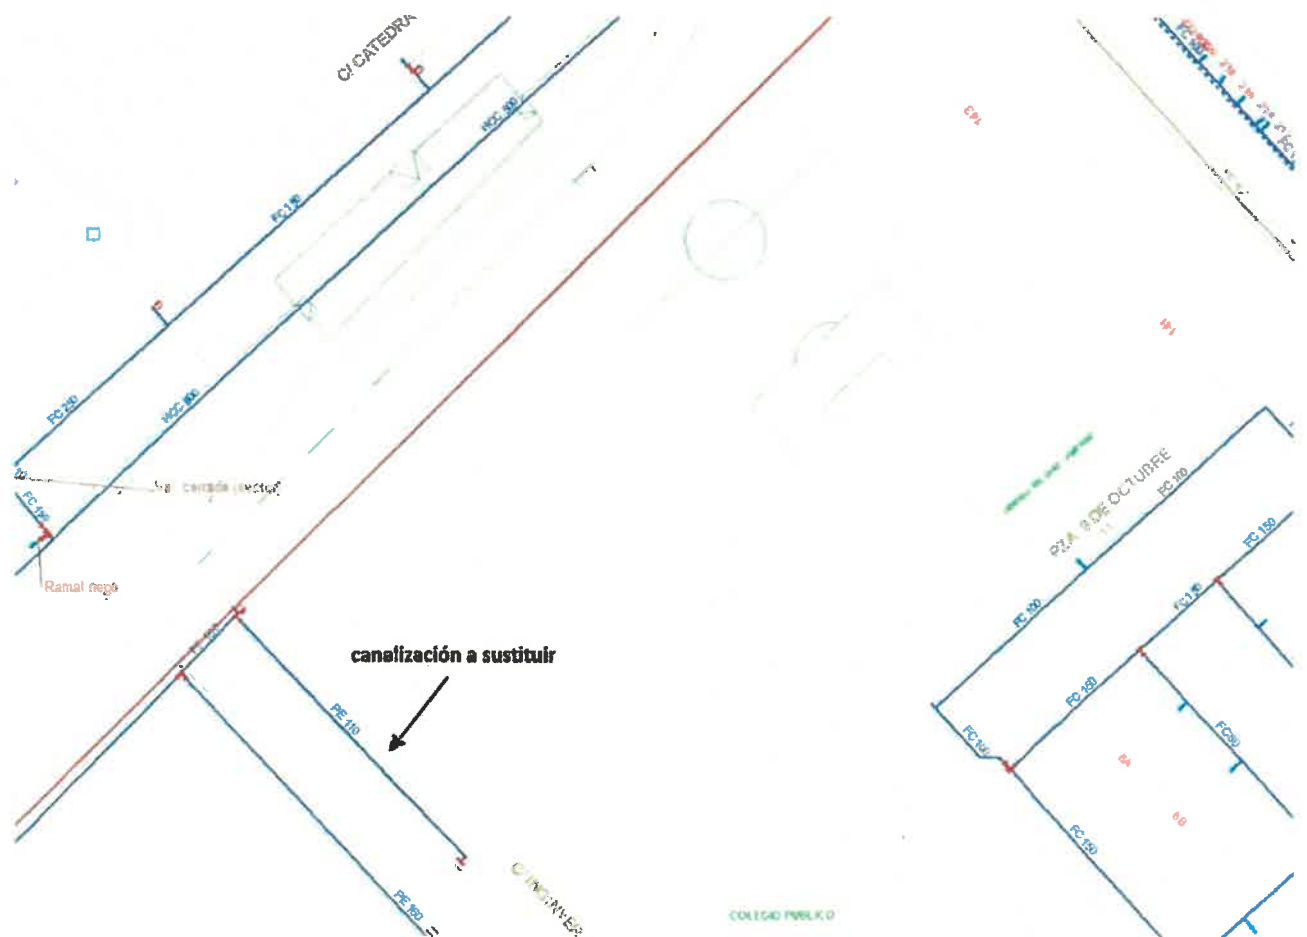


2. Es recomendable mallar la red de agua potable por la C/ Catedrático Escardino.

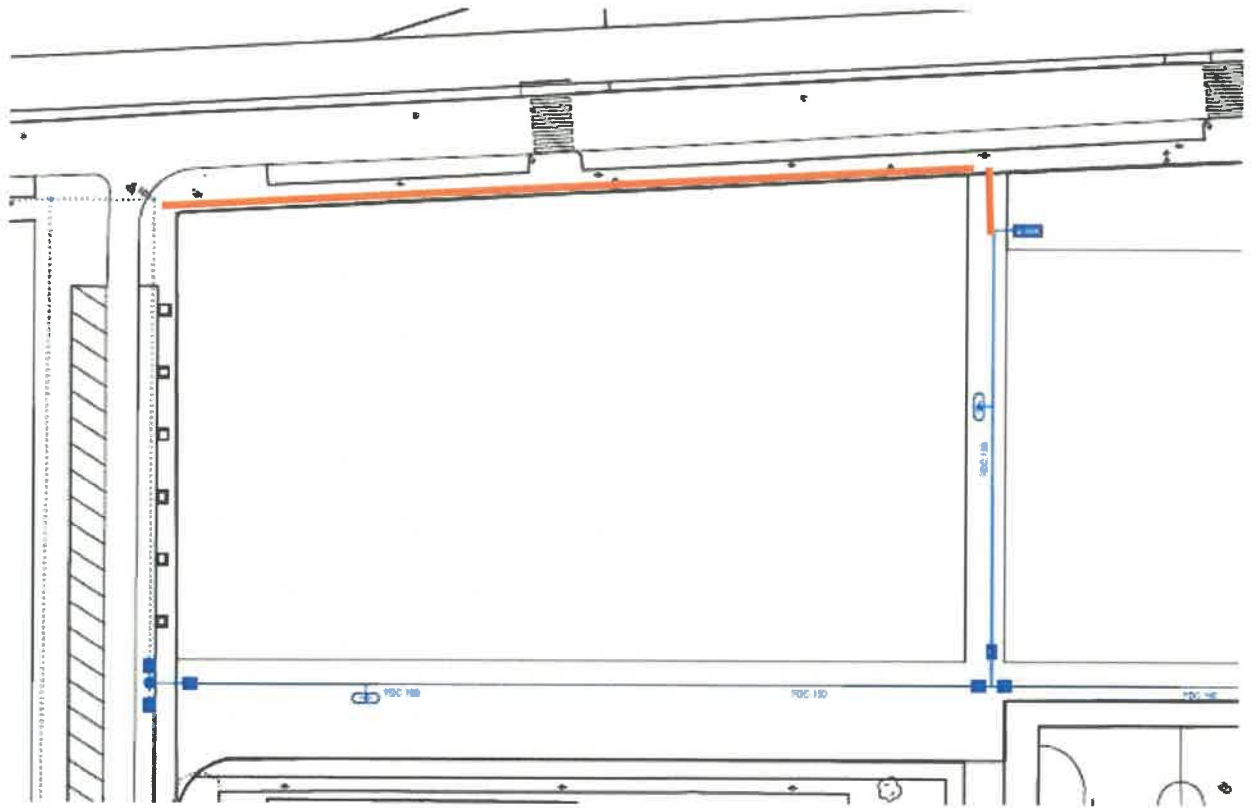

3. Los colectores de aguas residuales y aguas pluviales deben instalarse a diferente cota, quedando, preferiblemente el colector de aguas residuales a una cota inferior al colector de aguas pluviales.
4. El sistema de riego debe tener una acometida independiente con una arqueta contador del calibre necesario para los caudales requeridos por el sistema de riego.

Respecto al proyecto propuesto por Uransa Empresa Constructora S.L.

1. Se desaconseja totalmente la instalación de tuberías de abastecimiento por zonas que no sean consideradas como viales públicos de fácil acceso para los vehículos y equipos de mantenimiento (calles), como puedan ser plazas y paseos peatonales. Nunca deben quedar dentro
2. Si las construcciones futuras lo permiten, se podría instalar tubería únicamente en una de las fachadas de las edificaciones, pudiendo eliminar el resto de las tuberías marcadas.

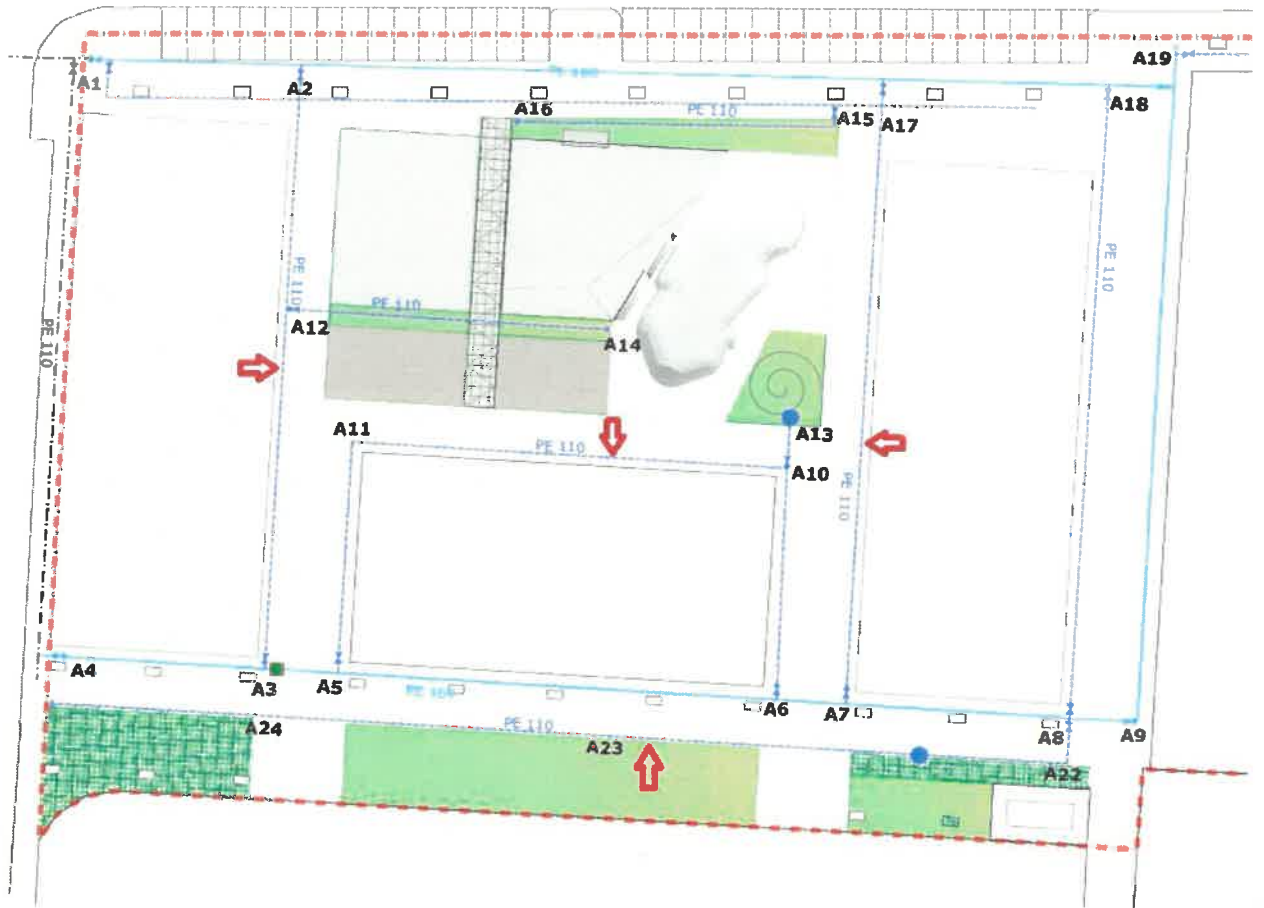

3. Las acometidas de riego deben contar con una arqueta de contador del calibre necesario para los caudales requeridos por el sistema de riego.
4. Se sugiere la instalación de 2 hidrantes, un en el punto A18 y otro en el A8.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones estime oportuno.

Atentamente,

**PAU|PUIG|
COSTA** Firmado digitalmente por
PAU|PUIG|COSTA
Fecha: 2022.03.25
14:15:47 +01'00'

Pau Puig Costa
JEFE DE EXPLOTACIÓN